Fonte DC-DC 5 Vdc 8 A

Guia de Instalação – AL-1534

Características:

Tensão Mínima / Nominal / Máxima de entrada: 19 / 24 / 36 Vdc
Tensão Mínima / Nominal / Máxima de saída: 4,5 / 5,0 / 5,5 Vdc
Corrente Máxima de saída: 8 A

Instalação:

A fonte é conectada em um trilho Padrão DIN TS35.
Bornes de alimentação 24 Vdc de entrada: + e –.
Borne de aterramento: ⏚
Bornes de alimentação 5 Vdc de saída: +V e –V.

Notas sobre o diagrama de instalação:
1 - O ponto comum da fonte de alimentação 24 Vdc pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta ligação não é obrigatória mas é recomendada para minimizar ruído elétrico.
2 - O usuário deve respeitar a capacidade de corrente dos cabos de alimentação dos dispositivos. Se necessário devem ser utilizados cabos em paralelo.
3 - A tensão de saída da fonte pode ser ajustada.

Maiores informações sobre a instalação, consulte suas Características Técnicas CT100664, disponível no site http://www.altus.com.br.

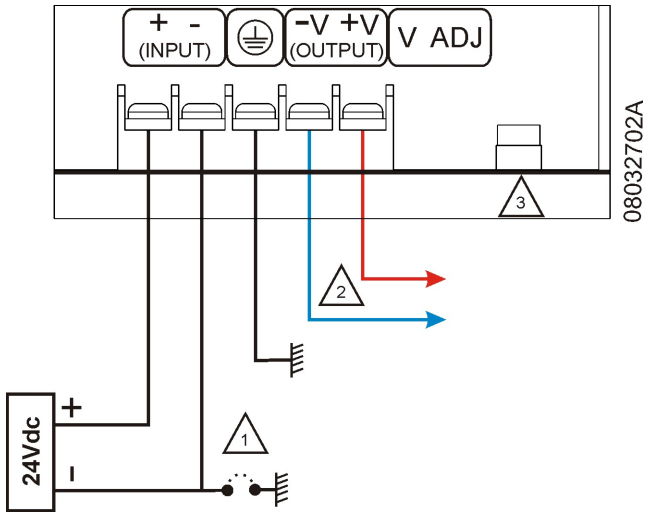

Cuidados:

O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501
http://www.altus.com.br - altus@altus.com.br

Doc: 2888-785.9
Rev. A

Fonte DC-DC 5 Vdc 8 A

Guia de Instalação – AL-1534

Características:

Tensão Mínima / Nominal / Máxima de entrada: 19 / 24 / 36 Vdc
Tensão Mínima / Nominal / Máxima de saída: 4,5 / 5,0 / 5,5 Vdc
Corrente Máxima de saída: 8 A

Instalação:

A fonte é conectada em um trilho Padrão DIN TS35.
Bornes de alimentação 24 Vdc de entrada: + e –.
Borne de aterramento: ⏚
Bornes de alimentação 5 Vdc de saída: +V e –V.

Notas sobre o diagrama de instalação:
1 - O ponto comum da fonte de alimentação 24 Vdc pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta ligação não é obrigatória mas é recomendada para minimizar ruído elétrico.
2 - O usuário deve respeitar a capacidade de corrente dos cabos de alimentação dos dispositivos. Se necessário devem ser utilizados cabos em paralelo.
3 - A tensão de saída da fonte pode ser ajustada.

Maiores informações sobre a instalação, consulte suas Características Técnicas CT100664, disponível no site http://www.altus.com.br.

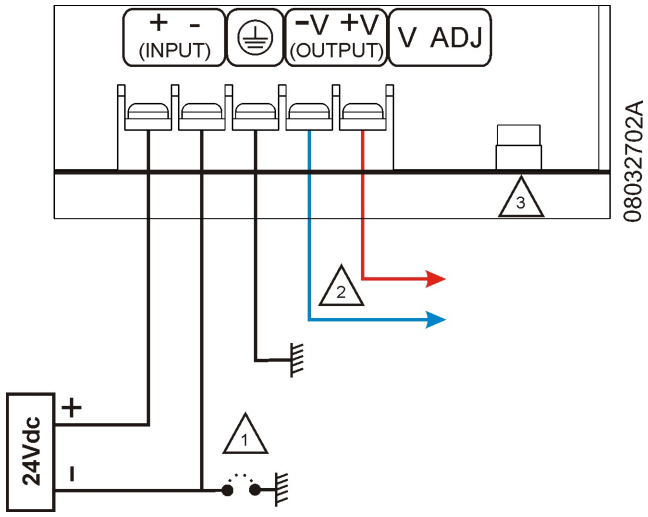

Cuidados:

O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501
http://www.altus.com.br - altus@altus.com.br

Doc: 2888-785.9
Rev. A