

## Interface Ethernet Industrial 10/100Mbps

### Guia de Instalação – PO7092

#### Características :

Tensão Nominal / Máxima de Alimentação: 24 Vdc / 30 Vdc

#### Instalação:

Bornes de Alimentação do Módulo: +24Vdc e 0Vdc  
Borne **GND** deve ser aterrado.

O módulo é conectado em um trilho Padrão DIN TS35.  
Maiores informações sobre a instalação, consulte suas Características Técnicas e o Manual de Utilização da Série Ponto, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.



#### Principais Produtos Relacionados:

PO6402 – Base Interface Ethernet 10/100Mbps  
PO8541 – M Card 128 Mb  
MT7000 – WebView: Software de Supervisão e controle via Web

#### Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.




Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01  
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080  
São Leopoldo - RS  
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501  
<http://www.altus.com.br> - [altus@altus.com.br](mailto:altus@altus.com.br)



altus

Doc: 2888-768.9  
Rev. A

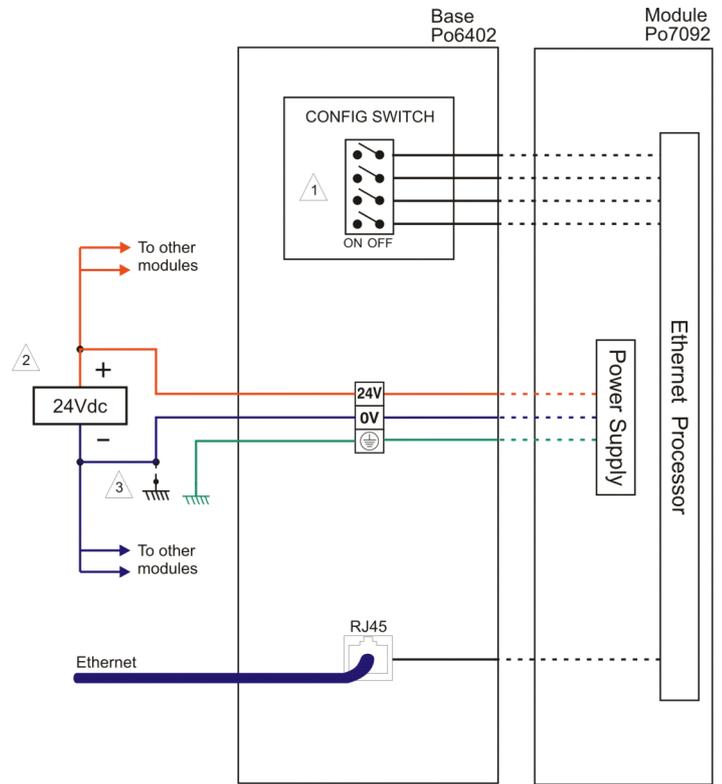

## Interface Ethernet Industrial 10/100Mbps

### Guia de Instalação – PO7092

#### Características :

Tensão Nominal / Máxima de Alimentação: 24 Vdc / 30 Vdc

#### Instalação:

Bornes de Alimentação do Módulo: +24Vdc e 0Vdc  
Borne **GND** deve ser aterrado.

O módulo é conectado em um trilho Padrão DIN TS35.  
Maiores informações sobre a instalação, consulte suas Características Técnicas e o Manual de Utilização da Série Ponto, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.



#### Principais Produtos Relacionados:

PO6402 – Base Interface Ethernet 10/100Mbps  
PO8541 – M Card 128 Mb  
MT7000 – WebView: Software de Supervisão e controle via Web

#### Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.



Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01  
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080  
São Leopoldo - RS  
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501  
<http://www.altus.com.br> - [altus@altus.com.br](mailto:altus@altus.com.br)



altus

Doc: 2888-768.9  
Rev. A

