

GUIA DE INSTALACAO PX3406

Guia de Instalação - Interface de Rede Profibus PX3406

Características:

Conexão a redes de campo PROFIBUS DP, padrão EN 50170
Diagnóstico completo da rede PROFIBUS
Velocidade de comunicação na rede PROFIBUS: até 12 Mbaud
Diagnósticos detalhados dos canais de comunicação

Instalação:

Antes de alimentar o módulo, certifique-se que os manípulos de fixação estão perfeitamente conectados no bastidor.

Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.

O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série Ponto PX.



Para maiores informações sobre a instalação do módulo consulte a CT (Características Técnicas) e o MU (Manual de Utilização) da Interface de Rede Profibus PX3406, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.

Principais Produtos Relacionados:

Conectores DB9: AL-2601, AL-2602, AL2604
Cabos: AL-1715

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.




Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-772.7
Rev. A

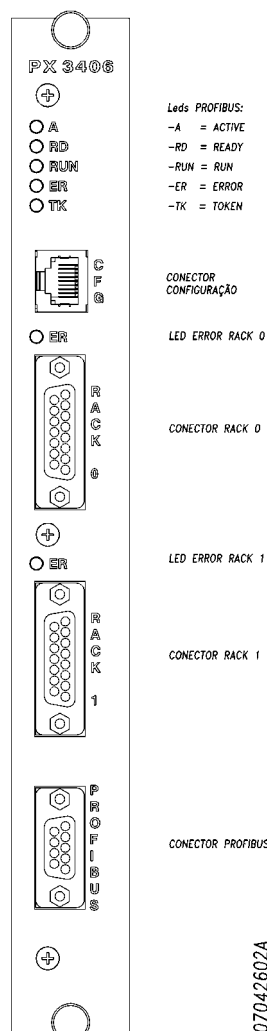

07042602A

GUIA DE INSTALACAO PX3406

Guia de Instalação - Interface de Rede Profibus PX3406

Características:

Conexão a redes de campo PROFIBUS DP, padrão EN 50170
Diagnóstico completo da rede PROFIBUS
Velocidade de comunicação na rede PROFIBUS: até 12 Mbaud
Diagnósticos detalhados dos canais de comunicação

Instalação:

Antes de alimentar o módulo, certifique-se que os manípulos de fixação estão perfeitamente conectados no bastidor.

Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.

O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série Ponto PX.



Para maiores informações sobre a instalação do módulo consulte a CT (Características Técnicas) e o MU (Manual de Utilização) da Interface de Rede Profibus PX3406, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.

Principais Produtos Relacionados:

Conectores DB9: AL-2601, AL-2602, AL2604
Cabos: AL-1715

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.




Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-772.7
Rev. A

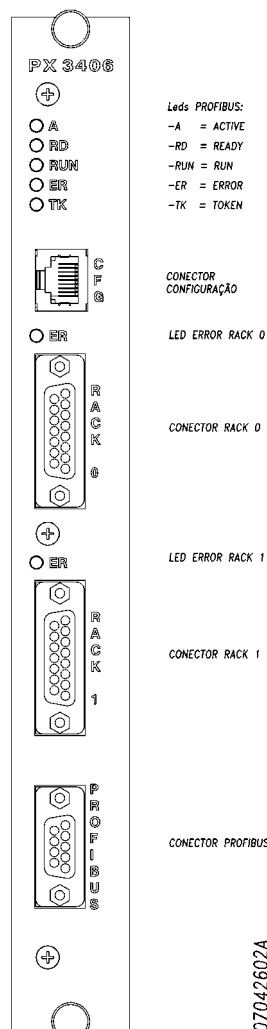

07042602A